

# 코로나19 대응 벅스코 방역관리 표준(안)

## ■ 분야별 방역시행 방안

구분	세부내용	담당부서
방역소독	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 수시 소독 시행</li> <li>- 회의장 및 공용시설- 화장실, 로비 등</li> <li>- 행사 개장 전·중·후 수시</li> </ul>	벅스코
거리두기	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 입장 동선에 따른 방문자 간 거리두기</li> <li>- 회의실 입장 대기 시, 방문기록지 작성</li> </ul>	회의주최자
방역물품	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 열화상 카메라 설치(발열체크 / 총7대)</li> <li>- 메인출입구(전시장 입구, 컨벤션홀 입구)</li> <li>- 공중보행통로 본관출입 자동문 근처(안내원)</li> <li>- 지하주차장 중앙자동문(공예조합앞)</li> <li>▷ 공간살균위터젯 설치(2대 / 메인 출입구)</li> <li>▷ 와이드스크린, 사무동전광판, 외벽대형배너 설치</li> </ul>	벅스코
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 체온계, 손소독제, 위생장갑, 마스크 비치</li> <li>- 손소독제, 마스크착용 확인 후 회의실 입장 허용</li> </ul>	회의주최자
방문기록	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 입장시 방문기록지 작성(위생장갑 사용)</li> <li>- 신체접촉을 최소화하기 위하여 일정 간격 유지</li> </ul>	회의주최자
동선관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 사무동 출입구 폐쇄. 지하주차장 폐쇄(필요시)</li> <li>▷ 열화상 카메라 설치된 곳만 입구 허용(3곳)</li> </ul>	벅스코
유증상 의심자	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 벅스코내 옥외 의무실로 이동</li> <li>- 간호사 대동 해운대구보건소 이동</li> </ul>	공통
회의장내	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 회의실 사용 전·후 배기 시스템 운용</li> <li>▷ 회의실내 마스크 미 착용자 수시 체크</li> </ul>	벅스코 회의주최자
주차공간	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 야외주차장 및 본관 지하, 오피스주차장 개방</li> <li>- 오피스주차장은 상황에 따라 가변적(화살표 제작)</li> </ul>	벅스코
식음공간	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 식당별 이용지침 협조 요청(권고)</li> <li>- 일렬식사, 테이블파티션 설치 등</li> </ul>	벅스코
청소·주차	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 자회사 가용인력 최대 배치(휴직자 제외)</li> </ul>	벅스코
비상근무조	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 컨벤션마케팅실 2명 / 운영실 1 / 일직자 1명</li> </ul>	벅스코

# ■ 벅스코 방문 동선별 시행내용

※ 본 시행안은 행사일정에 따라 변경 될 수 있습니다.


방문경로	세부내용	기타사항
주차장	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ (지하주차장) 하차 → 관리동선에 따라 중앙자동문 이동</li> <li>(야외주차장) 하차 → 전시장 입구(2B홀) 이동</li> <li>(신관주차장) 하차 → 공중보행통로 본관이동</li> </ul>	- 주차 및 동선 안내
 <b>메인출입구 (2B홀앞)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 마스크 착용여부 확인 (1차 저지선)</li> <li>▷ 열화상 카메라 1차 통과(2차 저지선 / 운영요원)</li> <li>▷ 손소독제 및 위생장갑 착용(3차 저지선)</li> <li>▷ 방문기록지 작성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신체접촉을 최소화하기 위하여 일정 간격 유지</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강거리유지</li> <li>- 신체접촉 배제</li> </ul>
 <b>회의실 입구</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 마스크 착용자 재차 확인 및 입장 허가 (4차 저지선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사 스태프 상시 대기</li> <li>- 유증상자 격리장소 이동</li> </ul>
 <b>회의실내</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 회의실내                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회의중 마스크 미착용자 수시 확인</li> <li>기침 등 이상 증세시 확인시 즉시 의무실로 이동</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 회의실내 책상 및 의자 간격 유지 (건강거리 유지)</li> </ul>
 <b>전시홀 (회의실) 출구</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 출구 통과 각 이용 주차장별 이동                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위생장갑 수거함 비치 및 수거</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위생장갑 수거통 배치</li> </ul>

[붙임-진입동선표]


■ 진입동선(전체)




■ 컨벤션홀 입구

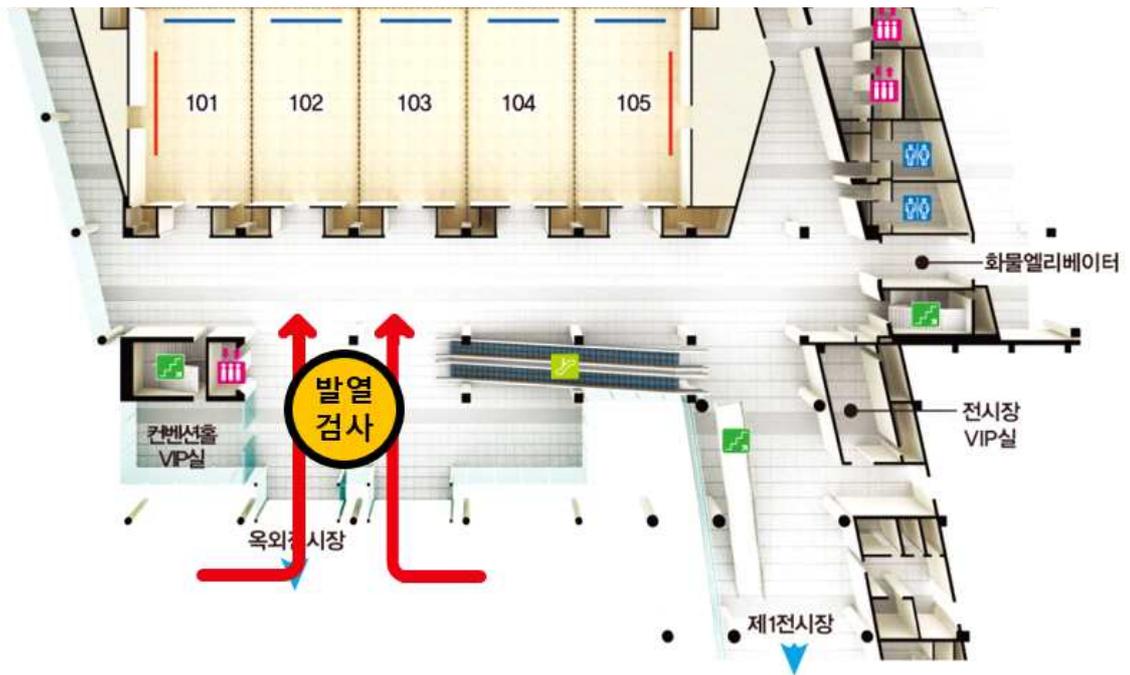

## ■ 제1전시장 지상

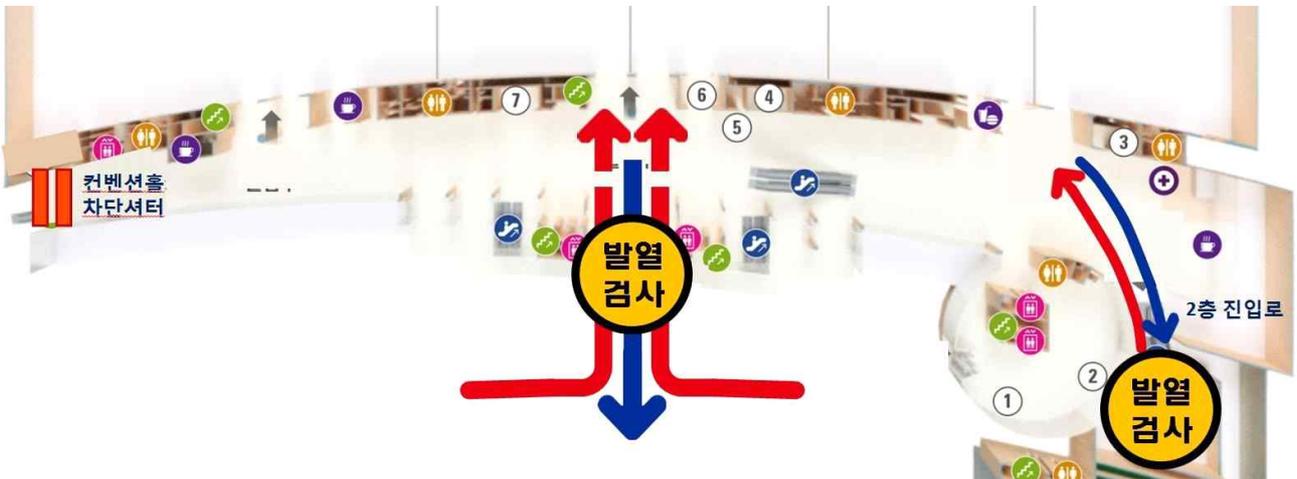

## ■ 제1전시장 지하

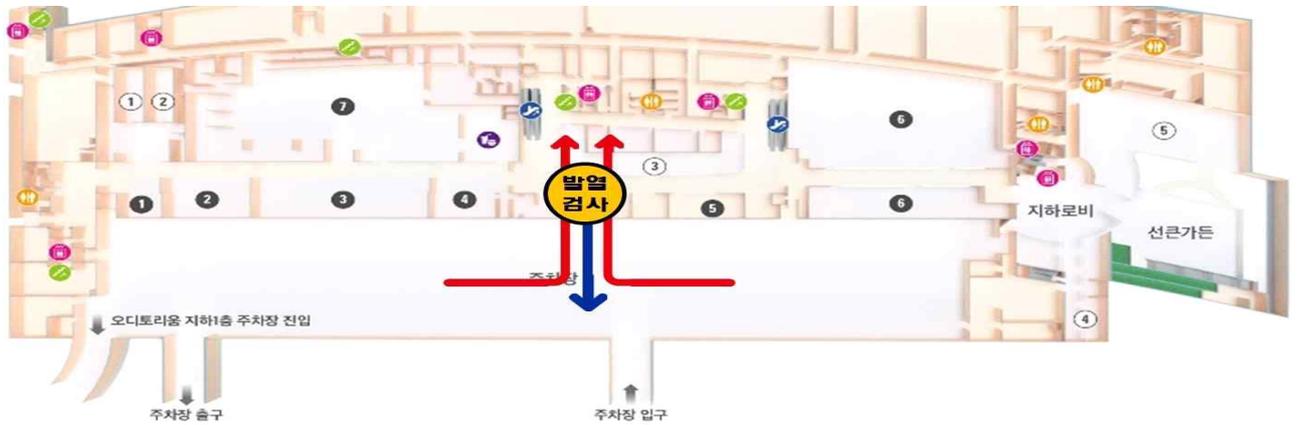

## ■ 제2전시장 지하

